

Poznań, 08.09.2021r.

Zapytanie ofertowe
Nazwa nadana zamówieniu:

**Przeniesienie oświetlenia przy kortach tenisowych na terenie Oddziału Rataje POSiR
– przygotowanie terenu pod inwestycję**

- 1. Opis przedmiot zamówienia:**
Prace polegające na przeniesieniu masztów oświetleniowych wraz z nowym rozprawdzeniem części instalacji elektrycznej w obrębie kortów zewnętrznych na terenie Oddziału Rataje POSiR, znajdującego się w Poznaniu, os. Piastowskie 106A, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego, który stanowi szczegółowy opis zamówienia. Gwarancja na urządzenia minimum 24 miesiące.
- 2. Wymagany termin wykonania zamówienia:**
Do 4 tygodni od dnia podpisania umowy.
- 3. Warunki udziału w postępowaniu (jeżeli dotyczy) oraz sposób ich weryfikacji (wymagane dokumenty - jeżeli dotyczy):**
Nie dotyczy.
- 4. Opis kryteriów wyboru oferty najkorzystniejszej:**
Jedynym kryterium wyboru jest cena netto.
- 5. Opis sposobu przygotowania oferty cenowej:**
Na załączonym formularzu ofertowym (załącznik nr 2), oferta całościowa w kwocie netto/brutto. Składając ofertę oferent oświadcza, że znane mu są wszystkie warunki techniczne oraz warunki terenowe miejsca realizacji zamówienia.
- 6. Miejsce, termin oraz sposób składania oferty cenowej:**
Do dnia 15.09.2021 roku do godziny 12:00, mailowo lub w formie papierowej w sekretariacie POSiR (ul. Spychalskiego 34, 61-553 Poznań).
- 7. Do zapytania dołączono projekt umowy – TAK/NIE (*niewłaściwe skreślić) – załącznik nr 3**
Oferty wysyłane drogą elektroniczną należy wysyłać na adres e-mail: b.daracz@posir.poznan.pl
Oferty w formie papierowej należy składać w sekretariacie Dyrekcji POSiR – liczy się termin wpływu oferty do sekretariatu. Zamawiający ma prawo odrzucić oferty wpływające po wyznaczonym terminie.
- 8. Wskazanie osób upoważnionych przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami:**
b.daracz@posir.poznan.pl

Zamawiający informuje, iż do wyboru oferty najkorzystniejszej nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert, zmodyfikować treść dokumentów zawierających warunki zamówienia. Dokonane w ten sposób uzupełnienie umieszczone zostanie niezwłocznie na stronie www zamawiającego. W toku dokonywania oceny złożonych ofert zamawiający może żądać udzielenia przez wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert, w tym wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej ceny. (Do badania rażąco niskiej ceny stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych). Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności ani jakichkolwiek kosztów związanych z przygotowaniem oferty przez wykonawcę, a w szczególności związanych z przystąpieniem do procesu ofertowego, przygotowaniem i złożeniem oferty, negocjacji, przygotowaniem do zawarcia umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dowolnego wyboru wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyłączenia z oceny ofert o rażąco niskiej cenie.

KIEROWNIK
Oddziału Rataje
Błażej Daracz

08.09.2021

.....
Data i podpis kierownika/zastępcy kierownika/
samodzielnego stanowiska pracy

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych dla osób składających oferty w związku z zapytaniami ofertowymi.

1. Informacje dotyczące administratora danych oraz inspektora ochrony danych

Administratorem Państwa danych osobowych są Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji z siedzibą w Poznaniu przy ul. Spychalskiego 34, kod pocztowy 61-553 Poznań, tel. 61 835 79 01, e-mail: sekretariat@posir.poznan.pl (dalej: my).

Wyzaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować pisemnie, kierując korespondencję na powyższy adres z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”, telefonicznie pod numerem 61 835 79 17 lub mailowo na adres: iod@posir.poznan.pl

2. Cel przetwarzania Państwa danych oraz podstawy prawne

Będziemy przetwarzać Państwa dane ponieważ złożyli nam Państwo ofertę w odpowiedzi na nasze zapytanie ofertowe.

Państwa dane osobowe zawarte w Państwa ofercie (w tym innych dokumentach będących załącznikami do oferty) będą przetwarzane w celu analizy Państwa oferty i ewentualnego zawarcia z Państwem umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy) oraz art. 6 ust. 1 lit c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze).

3. Komu przekazujemy Państwa dane?

Państwa dane pozyskane w związku z zapytaniem ofertowym (w tym zawarte w nich kwoty) będą po zakończonym postępowaniu publikowane na stronie internetowej POSiR oraz przekazywane będą wszystkim zainteresowanym podmiotom i osobom (zwracającym się do nas w trybie dostępu do informacji publicznej) gdyż co do zasady postępowanie o udzielenie zamówienia ze środków publicznych jest jawne. W przypadku podpisania z Państwem umowy Państwa dane (nazwa firmy) zostaną umieszczone w ogólnodostępnym rejestrze umów w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Poznania.

W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazywać Państwa dane dalej (jeśli jest to konieczne) abyśmy mogli wykonywać nasze usługi.

Możemy przekazywać Państwa dane podmiotom przetwarzającym z którymi zawarliśmy umowy w szczególności:

- na świadczenie usług serwisowych dla użytkowanych przez nas systemów informatycznych,
- na korzystanie z serwerów poczty elektronicznej i jej archiwizacji (tzw. hosting poczty elektronicznej).

Zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest jednak wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii. Odbiorcami Państwa danych może być także firma (podmiot przetwarzający) z którą zawrzemy umowę na niszczenie dokumentów archiwalnych.

Odbiorców wymienionych powyżej obowiązuje klauzula poufności pozyskanych w takich okolicznościach wszelkich danych, w tym danych osobowych.

Ponadto odbiorcą Państwa danych mogą być podmioty publiczne, które wykonują zadania na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz bank przez który będziemy Państwu przekazywać środki finansowe (w przypadku podpisania z Państwem umowy).

4. Okres przechowywania danych

Państwa dane po zrealizowaniu celu pierwotnego, dla którego zostały zebrane, o jakim była mowa wcześniej, będą przetwarzane dla celów archiwalnych przez okres zgodny z obowiązującymi u nas przepisami archiwalnymi.

5. Przysługujące Państwu uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych

Mają Państwo prawo zwrócić się do nas z żądaniem dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych – zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.

6. Obowiązek podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Nie jesteście Państwo zobowiązani do ich podania, ale ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości rozpatrzenia Państwa oferty w toczącym się postępowaniu.

*RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.


Przeniesienie oświetlenia przy kortach tenisowych na terenie Oddziału Rataje POSiR

Specyfikacja

1. Demontaż 4 opraw oświetleniowych na masztach znajdujących się przy korcie ze ścianką tenisowej.
2. Demontaż 4 masztów oświetleniowych przy korcie ze ścianką tenisową.
3. Wykopanie 4 fundamentu prefabrykowanych i przeniesienie ich w nową lokalizację zgodnie z załączoną mapą
4. Zaślepienie kabli prowadzących do aktualnych lokalizacji fundamentów, zakopanie powstałych dziur.
5. Ustawienie masztów oświetleniowych i montaż opraw oświetleniowych.
6. Montaż studni kablowej typu lekkiego z PE w miejscu, od którego należy położyć nowe kable.
7. Rozprowadzenie sieci elektrycznej do nowych lokalizacji masztów oświetleniowych w takim sposób, aby była możliwość oddzielnego włączania oświetlenia na kortach zewnętrznych nr 2 i 3, za pomocą istniejącego systemu sterowania z recepcji kortów.
8. Maszty należy zasilić linią kablową, kablem aluminiowym o przekroju YKY 5x6 1kV. Kable należy układać w rowie kablowym zgodnie z normami na gł. 0,7m na podsypce z piasku 10cm. Po ułożeniu kabla zasypać warstwą piasku grubości 10cm oraz położyć folię kablową koloru niebieskiego. W miejscu skrzyżowań z istniejącymi sieciami podziemnymi oraz pod przejściem (chodnikiem) kable układać w rurze DVK 110. Na kablach założyć co 10m opaski z typem kabla, przekrojem, nazwą zasilania, rokiem ułożenia i napięciem kabla.
9. Po ułożeniu kabli teren uporządkować i przywrócić do stanu wyjściowego.
10. Maszty oświetleniowe należy połączyć z zaciskiem przewodu PE, a przewód uziemić. Pomiedzy dwoma masztami przy każdym korcie ułożyć w ziemi na gł. 0,6m bednarkę stalowo-ocynkowaną FeZn 25x4, która będzie dodatkowym uziemem. Bednarkę należy podłączyć do słupa stalowego. Rezystencja uziemienia nie może przekroczyć wartości $R \leq 10\Omega$.
11. Po wykonaniu zadania wykonać pomiary elektryczne, dostarczyć dokumentację powykonawczą, a aktualną mapę do celów projektowych z oznaczoną nową siecią należy złożyć w GEOPOZ celem aktualizacji sieci na mapach.

Stan istniejący

1. Oświetlenie kortu ze ścianką z istniejącymi oprawami.
2. Oprawy mocowane do poziomego poprzecznika.
3. Maszty (słupy) oświetleniowe stalowe typu S-90PC-4 / $\phi 70$ o wysokości 9m z fundamentem betonowym F150/200.
4. Zgodnie z PN-IEC 60364, jako system ochrony od porażeń prądem elektrycznym zastosowano samoczynne dostatecznie szybkie wyłączenie zasilania, w przypadku przekroczenia wartości napięcia dotykowego bezpiecznego, z wykorzystaniem urządzeń ochronnych przetężeniowych. Zastosowane wkładki bezpiecznikowe i wyłączniki samoczynne zapewniają dostatecznie szybkie, zgodne z normą, wyłączenie zasilania

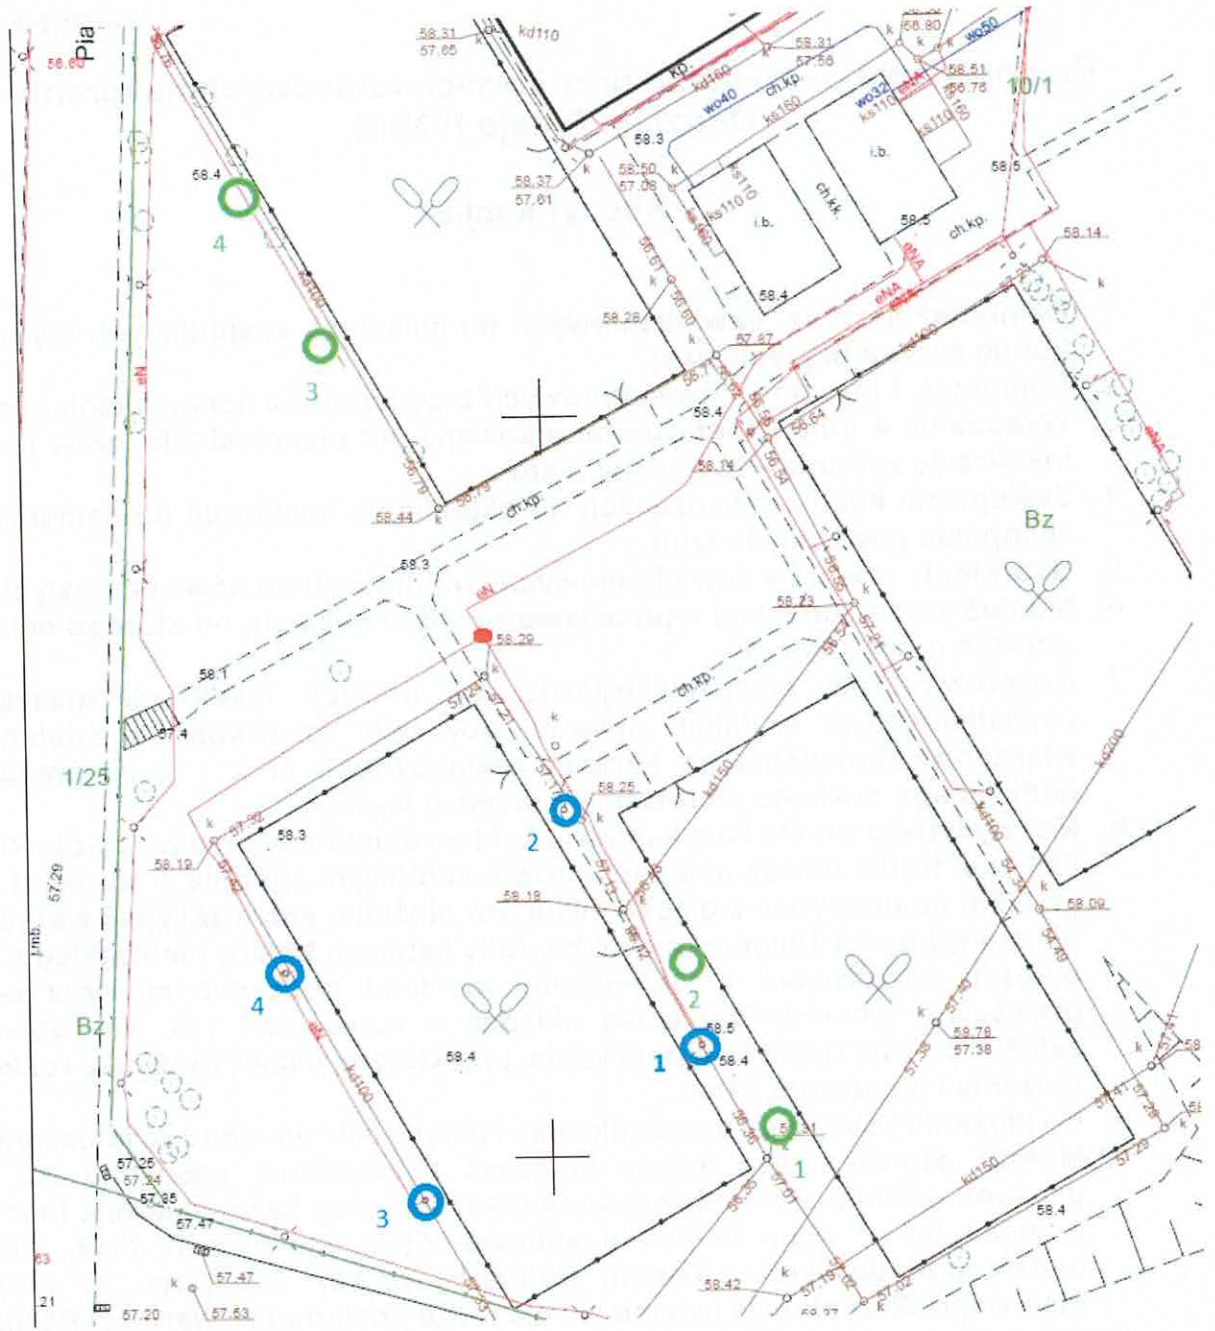

- - planowana lokalizacja oświetlenia
- - miejsce, od którego należy położyć nowe kable
- - aktualna lokalizacja oświetlenia

Odległość planowanych lamp od punktu początkowego (czerwone oznaczenie na mapie):

- do lampy nr 1 – ok. 45m,
- do lampy nr 2 – ok. 30m,
- do lampy nr 3 – ok. 20m,
- do lampy nr 4 – ok. 35m.



Lampy nr 1 i 2



Lampy nr 1 i 2

Nowa lokalizacja lamp nr 1 i 2





Lampy nr 3 i 4



Lampy nr 3 i 4



Nowa lokalizacja lamp nr 3 i 4



Miejsce ułożenie kabla do lamp nr 3 i 4



Miejsce ułożenie kabla do lamp nr 3 i 4

.....
 (pieczęć Wykonawcy)

OFERTA

1. Pełna nazwa Wykonawcy:

.....

REGON..... NIP..... tel/fax

adres e-mail:

imię i nazwisko osoby upoważnionej do podpisania protokołu

odbioru:

składa ofertę na:

Przeniesienie oświetlenia przy kortach tenisowych na terenie Oddziału Rataje POSiR
 – przygotowanie terenu pod inwestycję , zgodnie z załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego,
 który stanowi szczegółowy opis zamówienia.

Składając ofertę oferent oświadcza, że znane mu są wszystkie warunki techniczne oraz warunki terenowe miejsca realizacji zamówienia.

Oferuję realizację zamówienia za:

- cenę (z podatkiem VAT) : zł

(słownie:..... zł)

- cena netto.: zł

- podatek VAT: zł

2. Zobowiązujemy się zrealizować zamówienie w ciągu 4 tygodni od daty podpisania umowy.

3. Gwarancja miesięcy.

Data:..... Podpis

(osoba lub osoby
 upoważnione do
 podpisywania w imieniu
 Wykonawcy)

