ZESTAWIENIE ŚLUSARKI OKIENNEJ

Oznaczenie na rysunku		O_01	O_02	O_03	O_04	O_05
Opis		okno zewnętrzne PVC, dwuskrzydłowe; rozwieralno-uchylne	okno zewnętrzne PVC, dwuskrzydłowe; rozwieralne oraz typu fix	okno zewnętrzne PVC, dwuskrzydłowe; rozwieralne	okno zewnętrzne PVC, jednoskrzydłowe; uchylne	okno zewnętrzne PVC, jednoskrzydłowe; rozwieralno-uchylne
Schemat		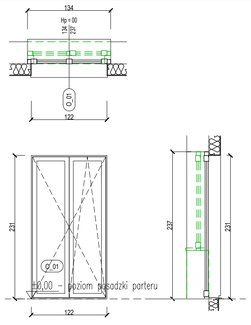	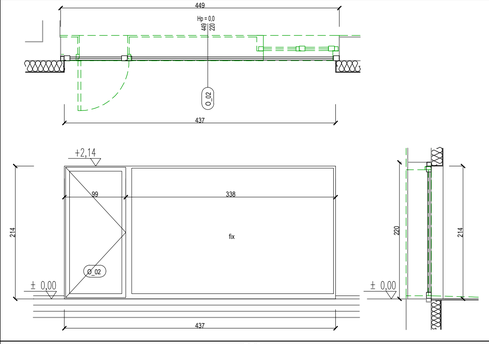	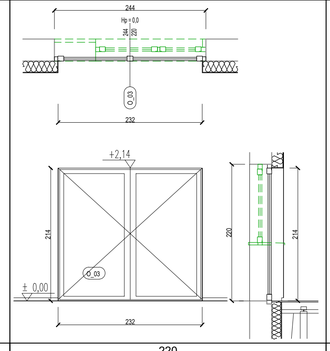	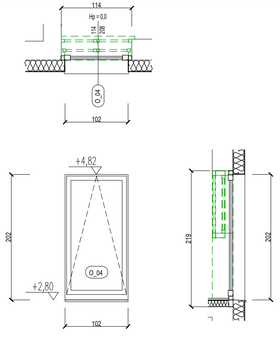	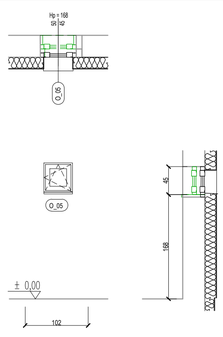
Wymiar okna	Ho [cm]	237	220	220	205	50
	So [cm]	134	449	244	114	45
Wysokość parapetu hp [cm]		0	0,00	0,00	0,00	1,68
Lokalizacja		Parter _ pom. 05	Parter _ pom. 07	Parter _ pom. 06	Poddasze _ pom. 1.1	Parter _ pom. 0.4
Ilość		1	1	1	2	1
Sposób wykończenia i rodzaj przeszklenia		- wykonanie z systemowych profili PCV; - wykończenie ram kolor szary RAL 9006 - wypełnienie szyba zespolona, bezpieczna min. 6ESG/16/6/16/44.2VSG, szkło float bezbarwne	- drzw o szerokości w świetle 90 cm - wykonanie z systemowych profili PCV; - wykończenie ram kolor szary RAL 9006 - wypełnienie szyba zespolona, bezpieczna min. 6ESG/16/6/16/44.2VSG, szkło float bezbarwne	- wykonanie z systemowych profili PCV; - okno otwierane na zewnątrz - rama okienna bez środkowego słupka - wykończenie ram kolor szary RAL 9006 - wypełnienie szyba zespolona, bezpieczna min. 6ESG/16/6/16/44.2VSG, szkło float bezbarwne	- wykonanie z systemowych profili PCV; - wykończenie ram kolor szary RAL 9006 - wypełnienie szyba zespolona, bezpieczna min. 6ESG/16/6/16/44.2VSG, szkło float bezbarwne	- wykonanie z systemowych profili PCV; - wykończenie ram kolor szary RAL 9006 - wypełnienie szyba zespolona, bezpieczna min. 6ESG/16/6/16/44.2VSG, szkło float bezbarwne
Współczynnik przenikania ciepła U [W/m²K]		Ug = 0,5 W/m²K, Uw=0,9 W/m²K	Ug = 0,5 W/m²K, Uw=0,9 W/m²K	Ug = 0,5 W/m²K, Uw=0,9 W/m²K	Ug = 0,5 W/m²K, Uw=0,9 W/m²K	Ug = 0,5 W/m²K, Uw=0,9 W/m²K
Wyposażenie		- klamka systemowa - wszystkie okucia zgodnie zwytycznymi producenta - parapet zewnętrzny z blachy stalowej ocynk, gr 0,7 mm, lakierowanej w kolorze szarym RAL 9006 - klasa izolacyjności akustycznej min. Rw ≥ 35 dB	- klamka systemowa - wszystkie okucia zgodnie zwytycznymi producenta - parapet zewnętrzny z blachy stalowej ocynk, gr 0,7 mm, lakierowanej w kolorze szarym RAL 9006 - klasa izolacyjności akustycznej min. Rw ≥ 35 dB	- klamka systemowa - wszystkie okucia zgodnie zwytycznymi producenta - parapet zewnętrzny z blachy stalowej ocynk, gr 0,7 mm, lakierowanej w kolorze szarym RAL 9006 - klasa izolacyjności akustycznej min. Rw ≥ 35 dB	- klamka systemowa - wszystkie okucia zgodnie zwytycznymi producenta - parapet zewnętrzny z blachy stalowej ocynk, gr 0,7 mm, lakierowanej w kolorze szarym RAL 9006 - klasa izolacyjności akustycznej min. Rw ≥ 35 dB	- klamka systemowa - wszystkie okucia zgodnie zwytycznymi producenta - parapet zewnętrzny z blachy stalowej ocynk, gr 0,7 mm, lakierowanej w kolorze szarym RAL 9006 - klasa izolacyjności akustycznej min. Rw ≥ 35 dB

UWAGI

Należy czytać w połączeniu z innymi rysunkami architektonicznymi i branżowymi. Architekt winien być powiadamiany o wszelkich niezgodnościach. Prawa autorskie do powyższego rysunku zastrzeżone są przez Projektanta.

1. PROJEKT NALEŻY ZREALIZOWAĆ ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ, W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI WYMIAROWYCH I TECHNOLOGICZNYCH MIĘDZY PROJEKTAMI BRANŻOWYMI, SKONSULTOWAĆ SIĘ Z G.P.
2. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY JEST PROJEKTEM NADRZĘDNYM. WSZYSTKIE ROZBIEŻNOŚCI Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI SKONSULTOWAĆ Z PROJEKTEM GENERALNYM.
3. WSZYSTKIE ZMIANY KONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM.
4. DRZWI - NA RYSUNKACH OPISANO WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻNIC.
5. RZĘDNE BEZWZGLĘDNIE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.

WSZYSTKIE ROZWIĄZANIA KOLORYSTYCZNO-MATERIAŁOWE BUDYNKU ORAZ WYPOSAŻENIA WNĘTRZ UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM.
WSZYSTKIE ZASTOSOWANE MATERIAŁY BUDOWLANE MUSZĄ POSIADAĆ WYMAGANE PRAWEM ATESTY I SPEŁNIAĆ NORMY.

inwestor:
Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Samorządowy Zakład Budżetowy
ul. Jana Spychalskiego 34
61-533 Poznań

jednostka projektowania:
SKI STUDIO Sp. z o.o.
ul. Maciejewskiego 7
61-606 Poznań

temat: Przebudowa budynku obsługi turystów wraz z budową tarasu zewnętrznego
Poznań ul. Koszalińska 32, części działek nr ewid 9 oraz 14/1, AR 01, obręb 0025

nr projektu: NR 1

architektura:		nr uprawnień:	podpis:
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Błażej Szurkowski	19/WPOKK/2016	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. arch. Joanna Zielińska	WP-OI1/OKK/UpB/4/2011	

stadium: PROJEKT TECHNICZNY / WYKONAWCZY
branża: ARCHITEKTURA

skala:	data:	nr rysunku:	rewizja:	symbol rysunku:
1:50	19.05.2026		00	A08

temat rysunku:
ZESTWIENIE ŚLUSARKI OKIENNEJ